


# Lageplan der Versuche

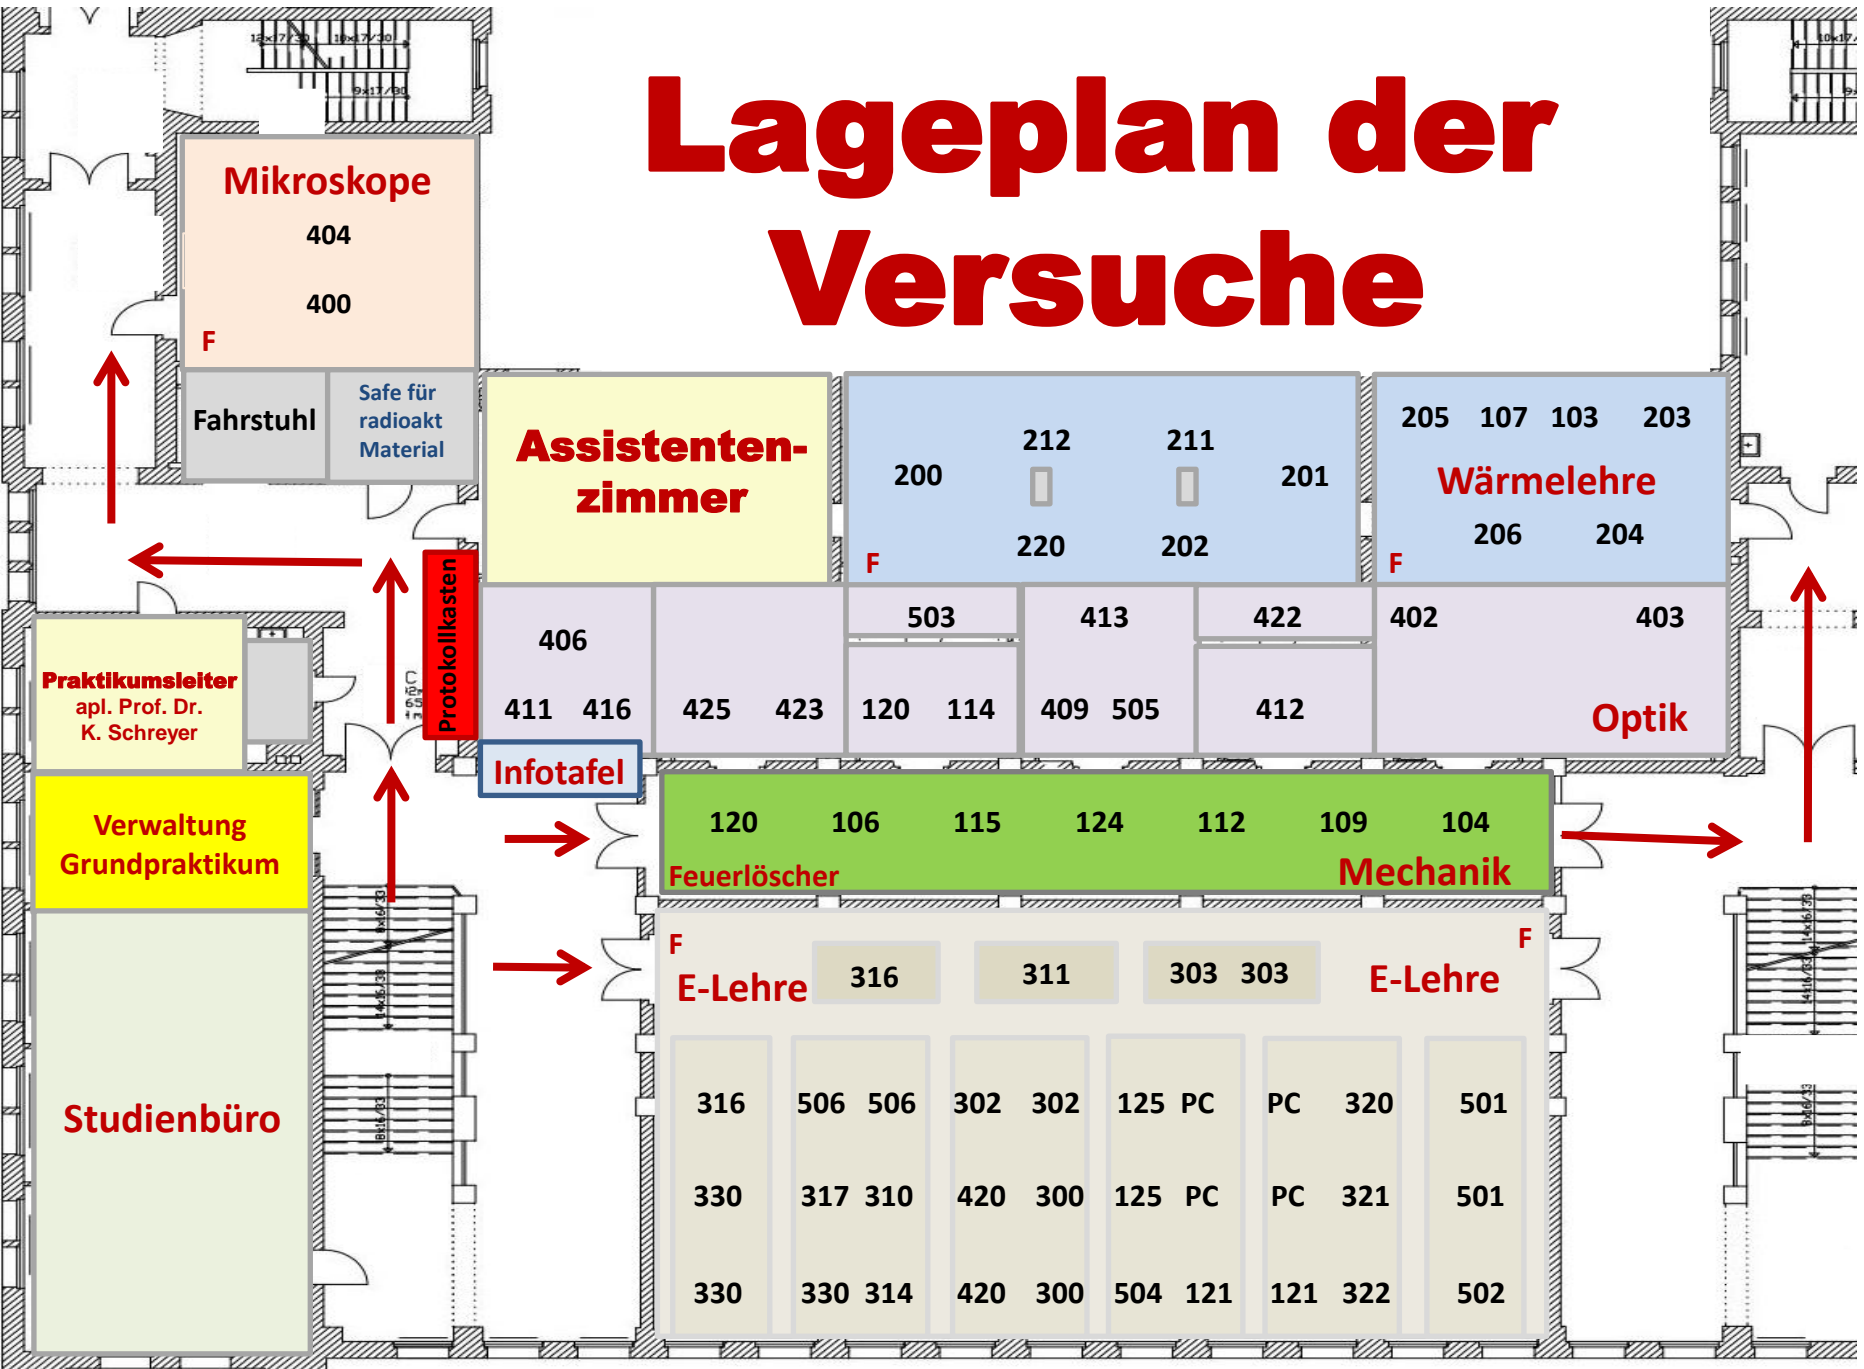

Mikroskope

404

400

F

Fahrstuhl

Safe für  
radioakt  
Material

Assistenten-  
zimmer

200

212

211

201

205 107 103 203

Wärmelehre

220

202

206 204

F

F

Praktiksleiter  
apl. Prof. Dr.  
K. Schreyer

Protokollkasten

406

503

413

422

402

403

Optik

Infotafel

Verwaltung  
Grundpraktikum

120 106 115 124 112 109 104

Feuerlöscher

Mechanik

F  
E-Lehre

316

311

303

303

E-Lehre

F

Studienbüro

506

506

302

302

125

PC

PC

320

501

330

317

310

420

300

125

PC

PC

321

501

330

330

314

420

300

504

121

121

322

502